




AbLS-D-WE_Mustercheckliste-Wartung-Inspektion_dezentrale_Abluftanlage



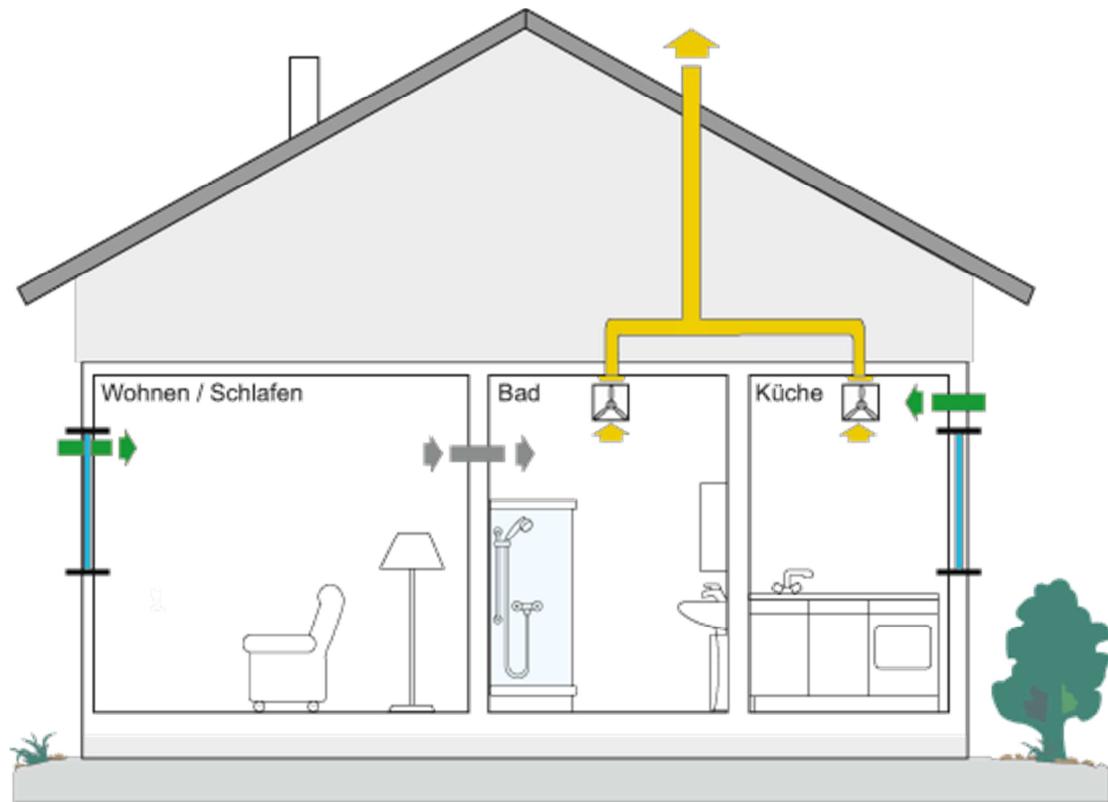

	Was	kann vom Betreiber erledigt werden	muss vom Fachhand- werker erledigt werden	i.O./n.i.O. /beoben	Bemerkung
Wartung	Außenluftdurchlass				
	Wandeinbaugehäuse/Innen-, Außenblenden				
	auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen			X	
	innere und äußere Reinigung			X	
	Verschließbarkeit der Innenblende prüfen			X	
	Schalldämmelemente				
	auf Beschädigung prüfen			X	
	Reinigung			X	
	Luftfilter				
	Filter turnusgemäß wechseln/reinigen		X		
Luftverteilung	Filterwechsel dokumentieren		X		
	Überströmluftdurchlass				
	Funktion prüfen ggf. reinigen			X	
	Sammelleitung				
Abluftventilator	Inspektion und bedarfsgerechte Reinigung			X	
	Wandeinbaugehäuse/Innen-, Außenblenden				
	auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen			X	
	Reinigung			X	
	Verschluss der Innenblende prüfen			X	
	Rückschlagklappe				
	auf Funktion prüfen			X	
	Brandschutzabsperrvorrichtung				
	Inspizieren/Reinigen			X	
	Luftfilter				
	Filter turnusgemäß wechseln / reinigen		X		
	Filterwechselanzeige bei Filterwechsel zurücksetzen		X		
	Filterwechsel dokumentieren		X		
	Steuerung/elektr. Anschluss				
	Funktionen prüfen			X	

Ort/Datum:

Ort/Datum:

.....
(Unterschrift des Kunden)

.....
(Unterschrift des Wartungsunternehmens)